




Окомплектована
стандартна верига
М 1:8

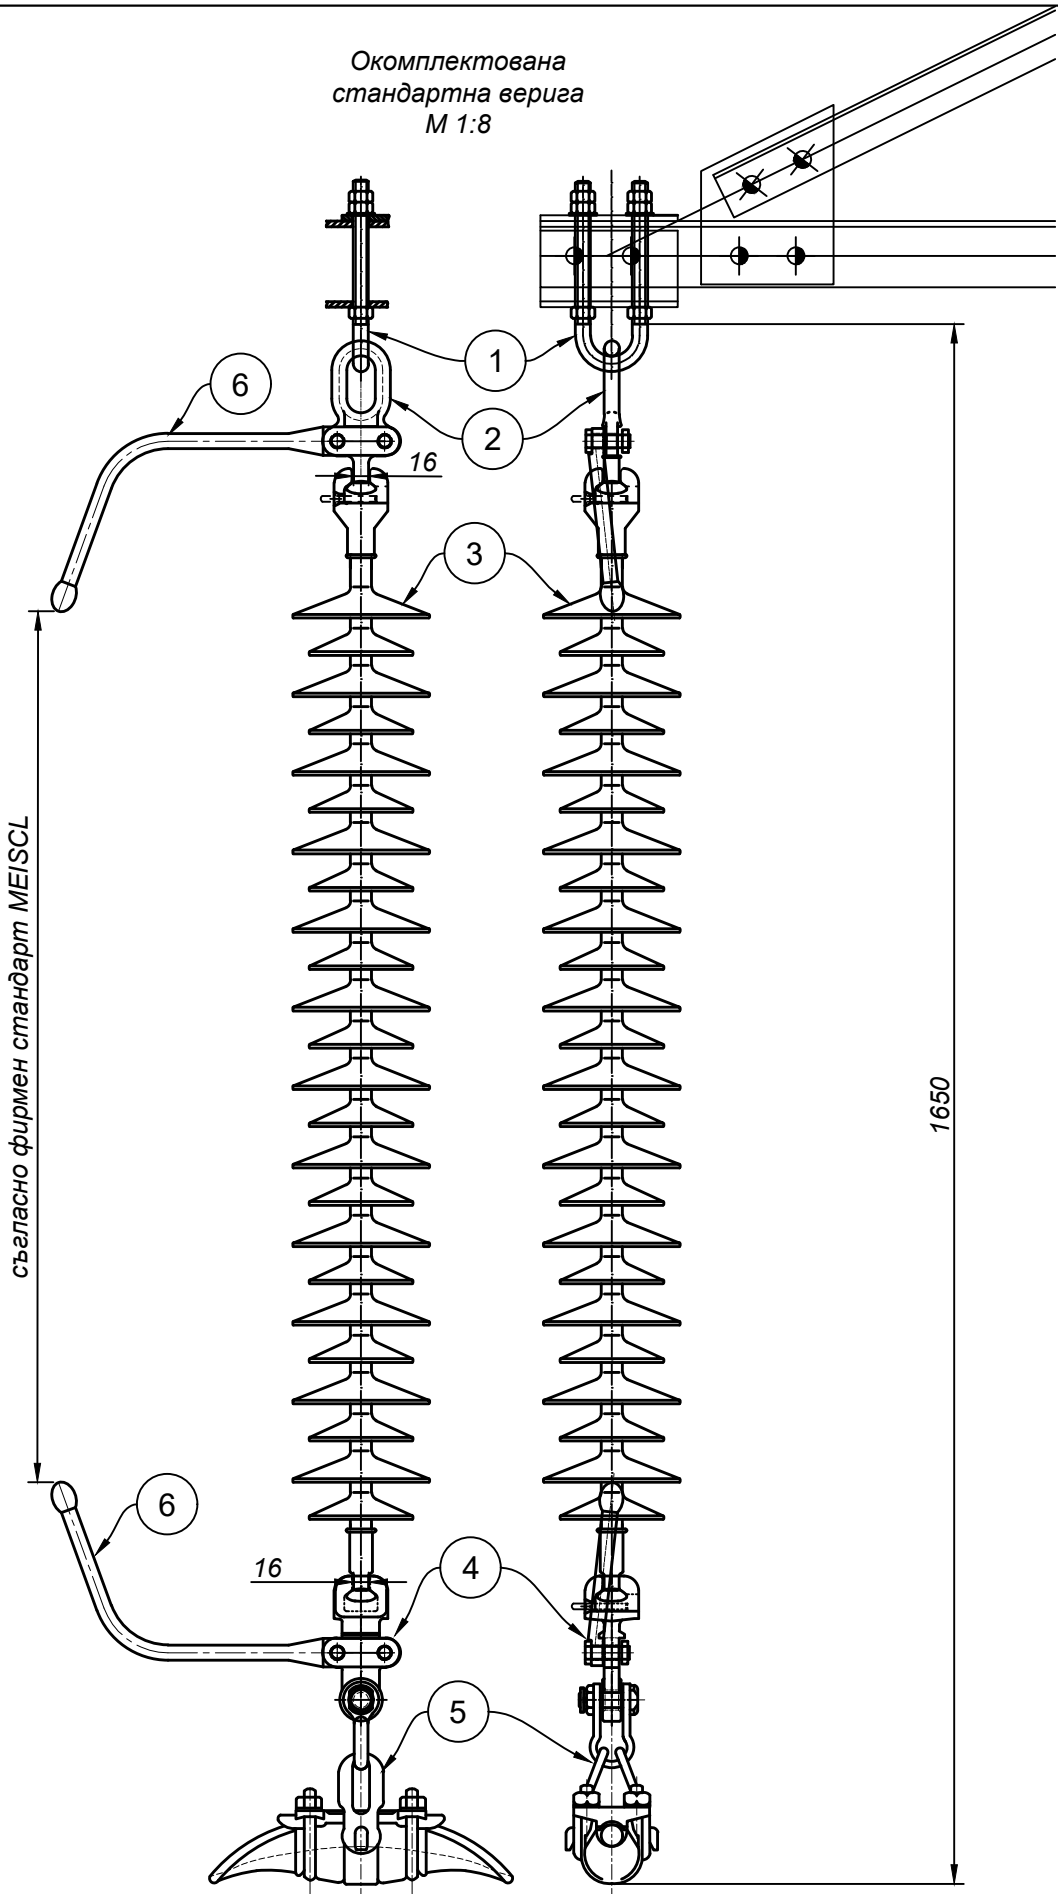


U болт

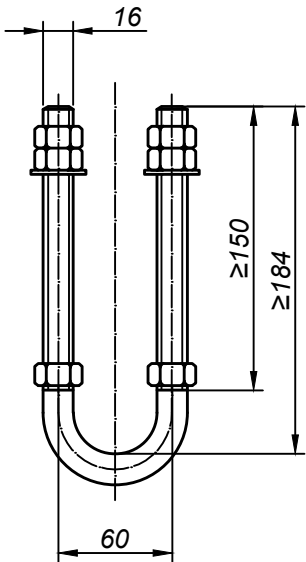


Обица за рог

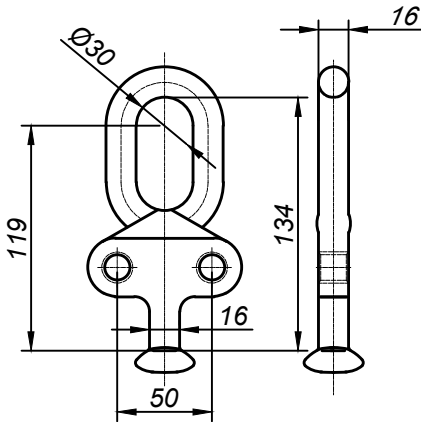

Кратунка за рог

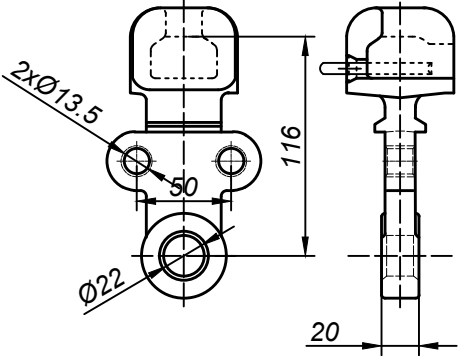

Носителна клема АСО-400

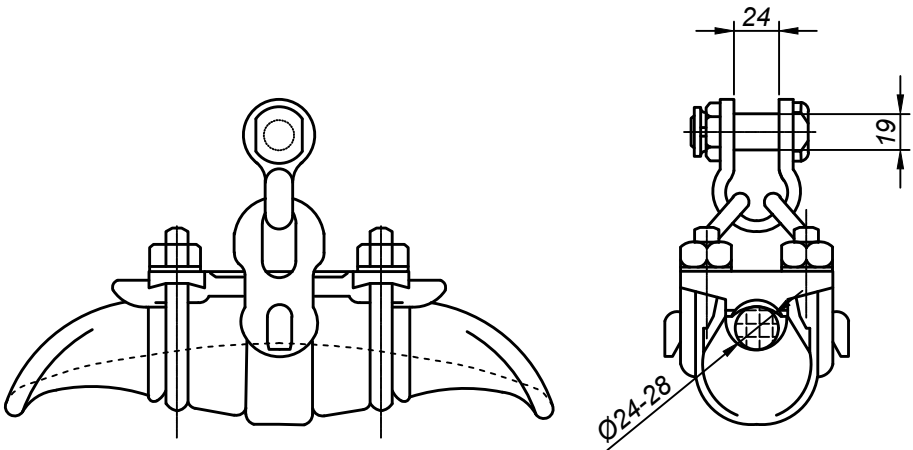

Ø24-28

Окомплектовка на носителна верига

6	Дъгоразряден рог	2	-
5	Носителна клема	1	MECACKNGF
4	Кратунка за рог	1	MECAVKB
3	Силиконов изолатор	1	MEISCL-тип 1
2	Обица за рог	1	MECAVKB
1	U-болт М 16х60	1	MECAVU
№	Артикул	бр.	Съгласно фирмен сандарт на ECO

СЪГЛАСУВАЛИ:

Електрическа, ПУСО, ПБ, ПБЗ инж. Ст. Василев	Строително - конструктивна инж. Т. Пурнаров	Геодезия инж. Н. Филипов	Пътна, ВОБД инж. В. Николов	
---	--	-----------------------------	--------------------------------	--



Съфинансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИНВЕСТИЦИЯ: „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на възобновяема енергия - GREENABLER“

Проектант: инж. Ст. Василев	Съгласувал р-л група: инж. Д. Караиванов	Одобрил: инж. К. Бурванов	Дата V.2025
Част: Електрическа и геология	Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак	Подобект: ---	Мащаб 1 : 6
Единична носителна изолаторна верига			Формат А3
№ 643-01-005-R00			Лист 1 / 1

Забележки:

- Всички размери са в мм.
- Доставка и приемане на материали съгласно фирмени политики и стандарти на ECO ЕАД.